



P364

Netzverstärkung und -ausbau: Regionale Maßnahmen in der Regelzone 50Hertz

10.12.2025 Netzentwicklungsplan Strom 2037/2045, Version 2025, 1. Entwurf

Basisdaten



Zubaunetz Onshore AC

Projektbeschreibung

Kein Steckbrief - vertikale Maßnahmen

Maßnahmen des geplanten Projektes

1 Maßnahme

M713SA **Stilow: 380-kV-AC-Schaltanlage**
 **Anlage**

Übertragungsnetzbetreiber: 50Hertz

Bundesländer: Mecklenburg-Vorpommern

Geplante Inbetriebnahme:


2026

Begründung des geplanten Projekts

Hintergrund des geplanten Projekts

Kein Steckbrief - vertikale Maßnahmen

Karte des geplanten Projekts

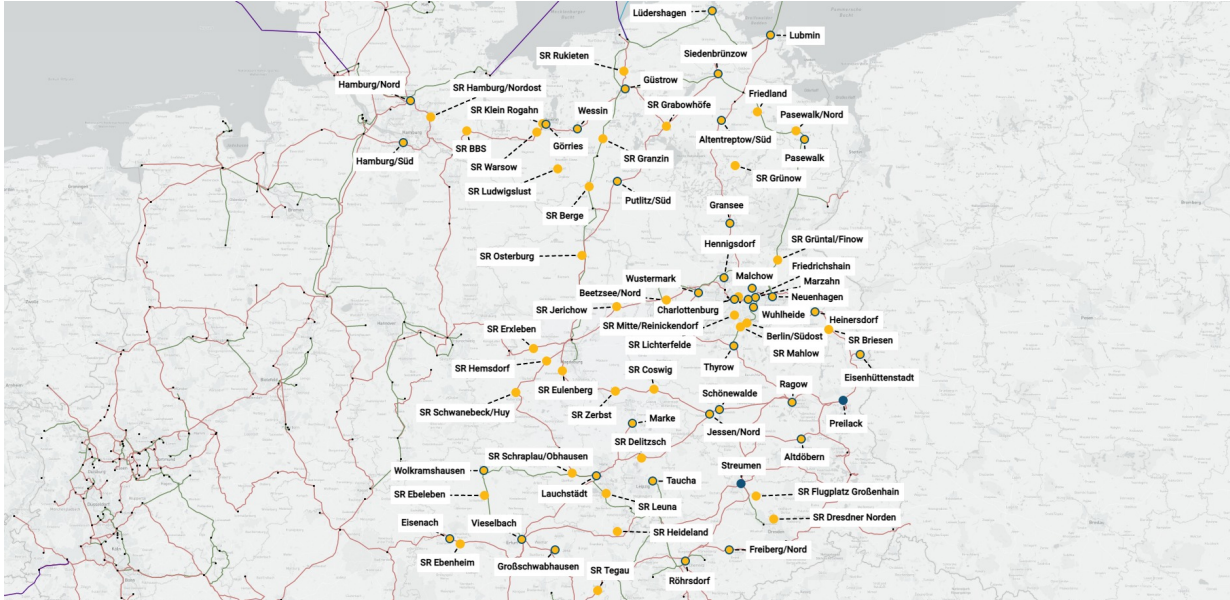

Kartenansicht P364

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber/Kartengrundlage © Mapbox | © OpenStreetMap